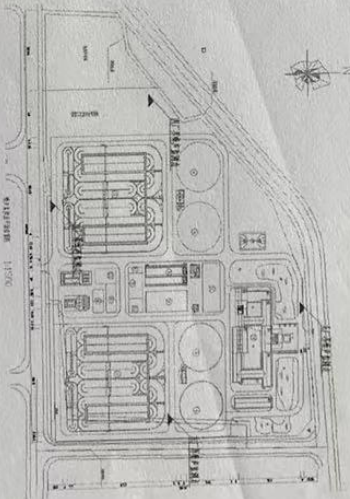



火炬水质净化厂厂界噪声测量记录表

| 工厂名称 | 适用标准类型 | 测量仪器 | | | | 测量时间 | 测量人 |
|---------|-----------|----------------------|----|-------------|----|--|-----|
| 火炬水质净化厂 | | H556337型声级计 | | | | 2021.3.23 | 李红伟 |
| 测点编号 | 主要声源 | 测量值 L _{Aeq} | | 标准限值 dB (A) | | 测点示意图 | |
| | | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | | |
| 东厂界外1米 | 厂界噪声 53.7 | 49.1 | | 60 | 50 | <p>火炬水质净化厂平面布置及监测点布置图:</p>  | |
| 南厂界外1米 | 厂界噪声 52.6 | 41.7 | | 60 | 50 | | |
| 西厂界外1米 | 厂界噪声 50.8 | 49 | | 60 | 50 | | |
| 北厂界外1米 | 厂界噪声 43.7 | 43.9 | | 60 | 50 | | |
| | | | | | | <p>备注</p> | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

主管审核: 张近良

经理审核:

火炬水质净化厂厂界噪声测量记录表
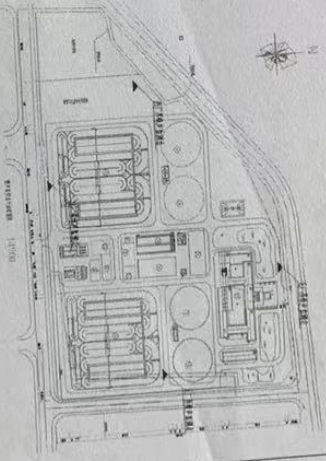
| 工厂名称 | 适用标准类型 | 测量仪器 | | | | 测量时间 | 测量人 |
|---------|--------|---------------|------|--------------|----|--|-----|
| | | 测量值 L_{Aeq} | | 标准限值 $dB(A)$ | | | |
| 火炬水质净化厂 | | HS5633T 型声级计 | | | | 2021.6.23 | 温利伟 |
| 测点编号 | 主要声源 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 测点示意图 | |
| 东厂界外1米 | 厂界噪声 | 43.2 | 42.4 | 60 | 50 |  <p>火炬水质净化厂平面布置及监测点布置图:</p> | |
| 南厂界外1米 | 厂界噪声 | 52.6 | 47.3 | 60 | 50 | | |
| 西厂界外1米 | 厂界噪声 | 52.3 | 46.7 | 60 | 50 | | |
| 北厂界外1米 | 厂界噪声 | 44.6 | 45.2 | 60 | 50 | | |
| | | | | | | 备注 | |

主管审核: 张延波

经理审核:

测点示意图

This architectural site plan illustrates the proposed development at 10000 104th Avenue. The plan shows a large rectangular building footprint with multiple wings and internal courtyards. To the right of the main building is a large, curved parking area. The site is bordered by 104th Avenue to the north and 100th Avenue to the east. A north arrow is located in the upper right corner of the plan. The drawing is a detailed technical sketch showing building outlines, parking spaces, and landscaping elements.

经理审核:

噪声检测报告

火炬水质净化厂厂界噪声测量记录表

| 工厂名称 | 适用标准类型 | 测量仪器 | | | | 测量时间 | 测量人 |
|---------------------|--------|----------------------|------|-------------|----|------------|-----|
| | | H51331 型声级计 | | | | | |
| 火炬水质净化厂 | | | | | | 2021.12.22 | 李科伟 |
| 测点编号 | 主要声源 | 测量值 L _{Aeq} | | 标准限值 dB (A) | | 测点示意图 | |
| | | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | | |
| 东厂界外1米 | 厂界噪声 | 46.3 | 45.5 | 60 | 50 | | |
| 南厂界外1米 | 厂界噪声 | 47.1 | 49.1 | 60 | 50 | | |
| 西厂界外1米 | 厂界噪声 | 52.8 | 42.7 | 60 | 50 | | |
| 北厂界外1米 | 厂界噪声 | 46.3 | 49 | 60 | 50 | | |
| 火炬水质净化厂平面布置及监测点布置图: | | | | | | | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

管审核:

经理审核: